


Eckige Ausführung


Grundriss Wände

M. 1:50

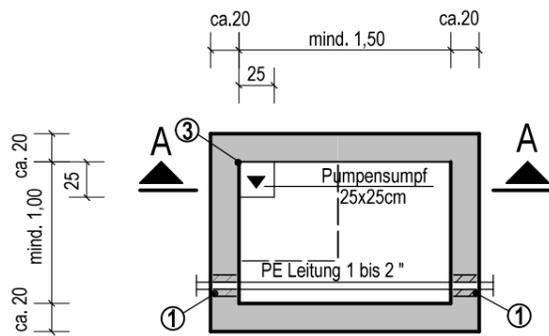


Grundriss Decke

M. 1:50

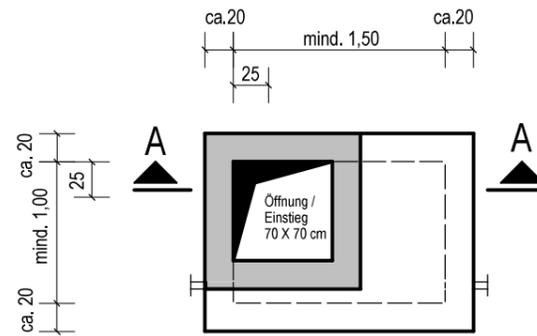

Schnitt A-A

M. 1:50

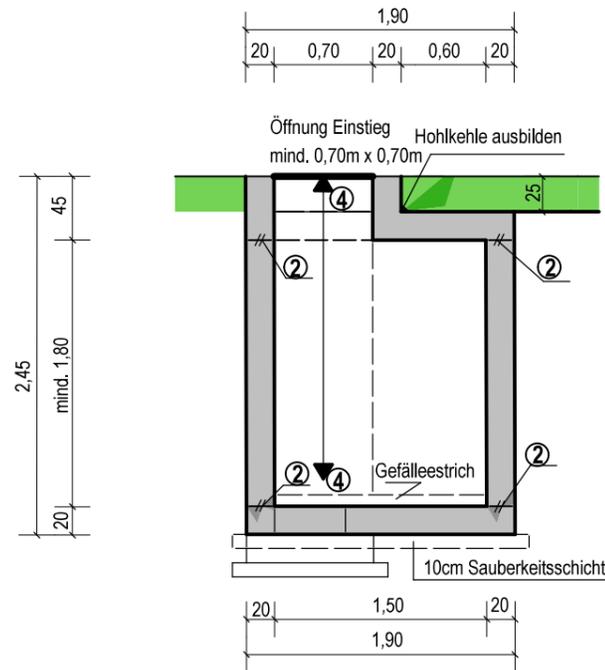

① Kernbohrung / Öffnung DN 100
mind. 60 cm vom Schachtboden

② Arbeitsfugen wasserdicht und
kraftschlüssig verbinden

③ Schachtwässerung ist nach
Möglichkeit an eine Vorflut
anzuschließen. Beim Einbau eines
Systemtrenner ist dies zwingend
erforderlich.

④ Zugangsmöglichkeit über
Steigbügel oder Schachtleiter

Legende:


geschnittene Bauteile (Stahlbeton)

Erdreich, Befestigung o.ä.

Runde Ausführung


Grundriss Wände

M. 1:50

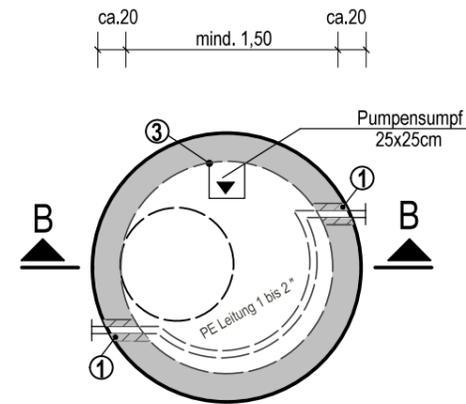


Grundriss Decke

M. 1:50

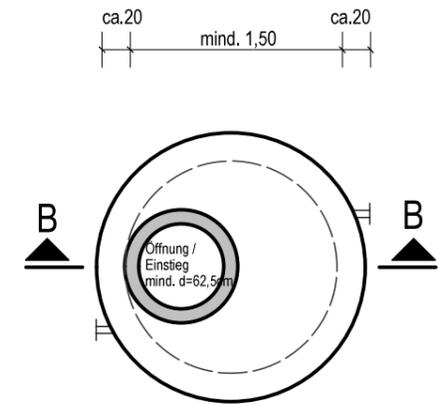

Schnitt A-A

M. 1:50

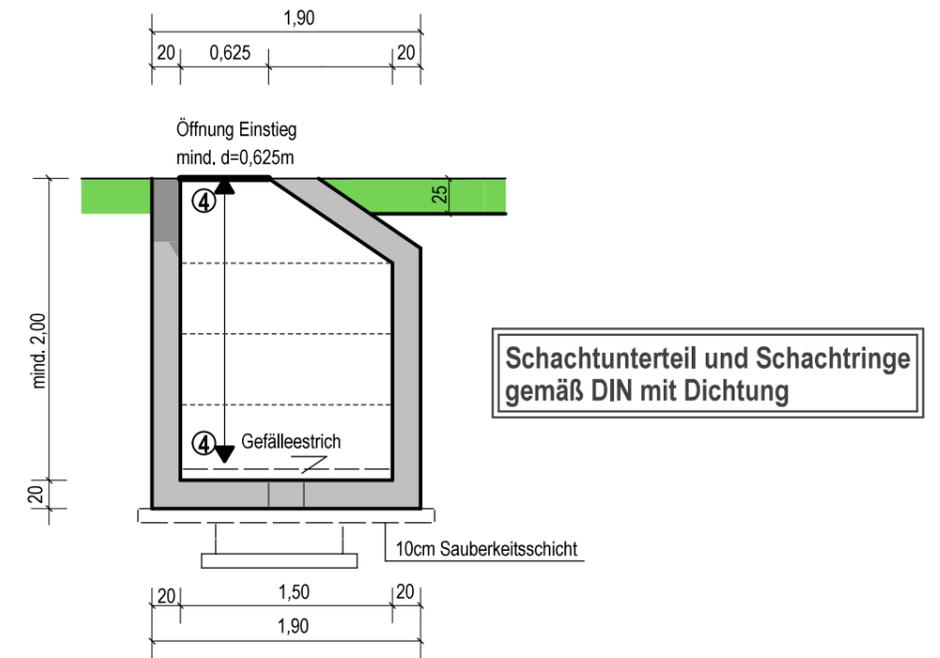

Wasserverband Oleftal

Kreis Euskirchen

Reg. Bez. Köln

Übergabepunkt Hausanschluss

Gezeichnet	Datum	Name
Geändert	10.01.23	S. Jäger
Geändert		
Geändert		

Wasserzählerschächte

Maßstab : M. 1: 50

Bl - Nr. : V 100